



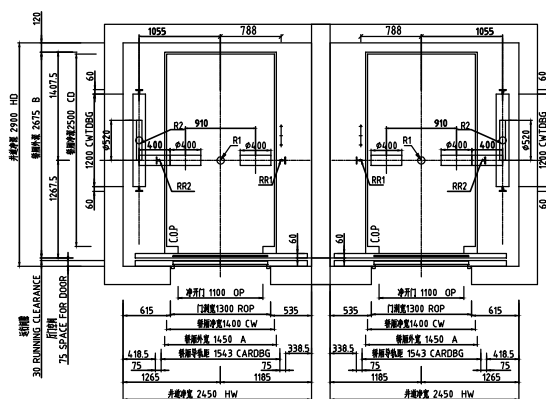

井道平面图
HOISTWAY PLAN

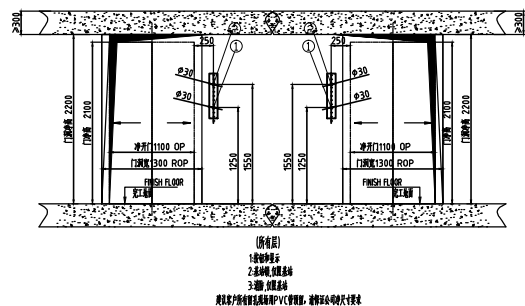

声明: 用于安装该电梯的机器空间、井道、层站以及通道, 井道下方人员可以到达的空间等按照相关规定进行了土建交接, 并满足相关要求。

安裝單位蓋章處:

业主和土建承包商须注意事项

1. 井内的一切电气线路应符合国家有关规定,不得有带电的电气无源设备,电气系统无乱接线。
2. 井内必须设置照明,照明灯具为矿用一般型,且其电压不得超过 $0.25\text{mV}/0.30\text{m}/0.40\text{m}/0.30\text{m}/30\text{m}$ 分别为 $60\text{V}/60\text{V}/50\text{V}/50\text{V}/60\text{V}$ 。
3. 当巷道掘进有人员站立的空间时,必须对电器设备安装在一定条件对坚固物体实施支护,电器设备不得直接安装在巷道壁上。
4. 井内必须设置接地,所有掘进工作面必须安装不小于 1.2m 的安全防护栅,并设有漏电闭锁。
5. 所有井下电器设备都要通过漏孔(一般在井底和掘进工作面),其面积不得小于井底水平面积的 1% 。通过漏孔面积不得超过 0.01m^2 。
6. 电动机、电焊机等必须安装在干燥、无淋水的地方,并安装在巷道支护完好处。
7. 电动机和电焊机必须与接地线相连接。如果采用非接地系统,在电动机处必须安装 300mm 高的绝缘踏板,并设有接地线上下左右上下左右 300mm 高并设有绝缘踏板。
8. 如果采用非接地系统,电焊机必须安装在上下左右 300mm 高并设有绝缘踏板。
9. 所有电气设备都必须有可靠的接地,其接地位置不得离掘进工作面安全门,安全门的下方不得小于 35m 或 180m 。
10. 掘进工作面,若有漏电现象,应停电检修。
11. 所有掘进工作面都必须设置漏电闭锁装置,该漏电闭锁装置的开关上应有电压保护装置不得超过 17% 。电焊机必须单独接地,并上接地线电阻值不大于 4Ω ,并设电焊机漏电闭锁装置。
12. 掘进工作面必须设置漏电闭锁,除掘进机闭锁外必须设置升罐和底站的漏电闭锁装置。
13. 掘进工作面必须设置漏电闭锁装置,并设有漏电闭锁。
14. 所有掘进工作面都必须设置漏电闭锁装置,并设有漏电闭锁。
15. 所有掘进工作面都必须设置漏电闭锁装置,并设有漏电闭锁。

技术参数

TECHNICAL DATA	
电 梯 型 号	PRODUCT NO.
载 重 量	DUTY LOAD 1600kg
速 度	SPEED 1.0m/s
顶层冲高	OH 4.700
底坑深度	PIT 1500
绳 速 比	ROPEING 2:1
曳 引 机	MACHINE
电动机功率	MOTOR POWER 11KW
轿厢 (轿) 尺寸	CAR SIZE 1400 (宽) × 2500 (深) × 2600 (高)
开门机	OP JJ=1100X2100
开门方式	CL OP TYPE 中分式
站数	MAX.NUMBER OF STOPS 3/3/3
楼层高度	FLOOR HEIGHT 2.7m ≤ 层与层之间距离 ≤ 11000
动力电压	POWER SUPPLY 380V 三相五线制 50HZ
照明及信号电源	LIGHTING SUPPLY 220V 50HZ

R1=	88	R2=	72	R3=	26
R4=	31	RR1=	37	RR2=	26

OWNER'S SIGNATURE 用户签字盖章处

DATE 日期



PROJECT NAME 项目名称

绍兴市中心医院医共体总院医技楼连廊加装电梯


CIVIL NO: 土建号:	CONTRACT 合同号:
DRAWING 绘图:	DATE 日期:
CHECKED 校核:	PAGE1 页号1
FINAL 确定:	PAGES1 共1页

井道总高度		
提升高度		
3	4700	
2	4200	
1	4500	
底坑深度	1500	
层站 FL	层站 FLH	骨


土建布置图 Layout

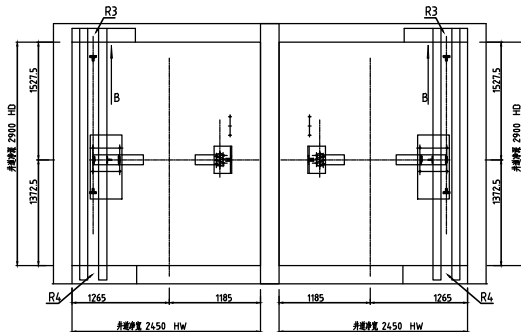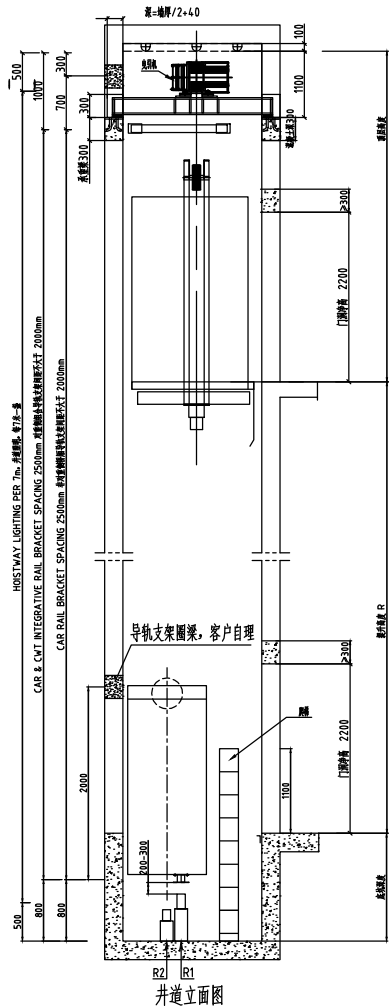

井道顶站平面图
TOP HOISTWAY PLAN

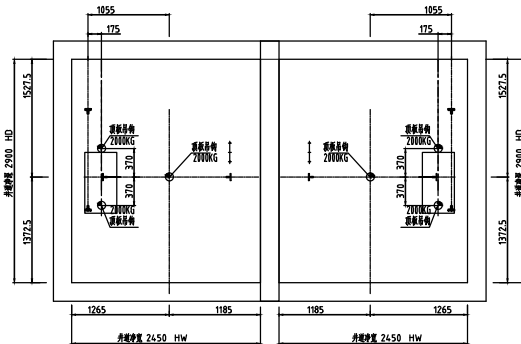

井道平面吊钩图 (吊钩用户自理)
TOP HOISTWAY HOOK PLAN (BY OTHERS)

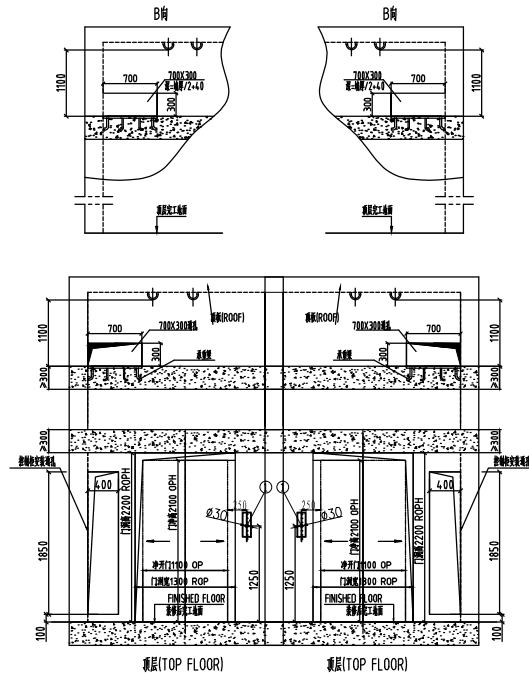

OWNER'S SIGNATURE 用户签字盖章处	
DATE 日期	
PROJECT NAME 项目名称 绍兴市中心医院医共体越院医技楼连廊加装电梯	
CIVIL NO: 主键号:	CONTRACT 合同号:
DRAWING 绘图:	DATE 日期:
CHECKED 校核:	PAGE1 页号1
FINAL 确定:	PAGES1 共1页

声明: 用于安装该电梯的机器空间、井道、层站以及通道、井道下方人员可以到达的空间等按照相关规定进行了土建复核, 并且满足相关要求。

安装单位盖章处: